

Beiblatt I zu den Technische Anschlussbedingungen **Heizwasser** (TAB) der medl GmbH vom 01.10.2006


Abweichend zu Punkt 5.3.3 sowie folglich auch Punkt 6.2.3 der aktuell gültigen TAB (Stand 10/2006) ist für Anschlüsse an die Fernwärmenetze der medl, welche nach dem 01.05.2023 errichtet werden, folgende Änderung zu berücksichtigen:

Alt: „Die in Anlage 2.1 bzw. in der Temperaturkurve der Anlage 1.1 dargestellte maximale Rücklauftemperatur darf nicht überschritten werden. ~~Diese beträgt 55 °C.~~“

Ab dem 01.05.2023 gilt für neue Anschlüsse an das Fernwärmenetz Punkt 5.3.3 wie folgt:

*„Die in Anlage 2.1 bzw. in der Temperaturkurve der Anlage 1.1 dargestellte maximale Rücklauftemperatur darf nicht überschritten werden. **Diese beträgt 50 °C.**“*

Hiermit gelten abweichend folgende Anlagen als Anlage 1.1 und 2.1 der TAB.

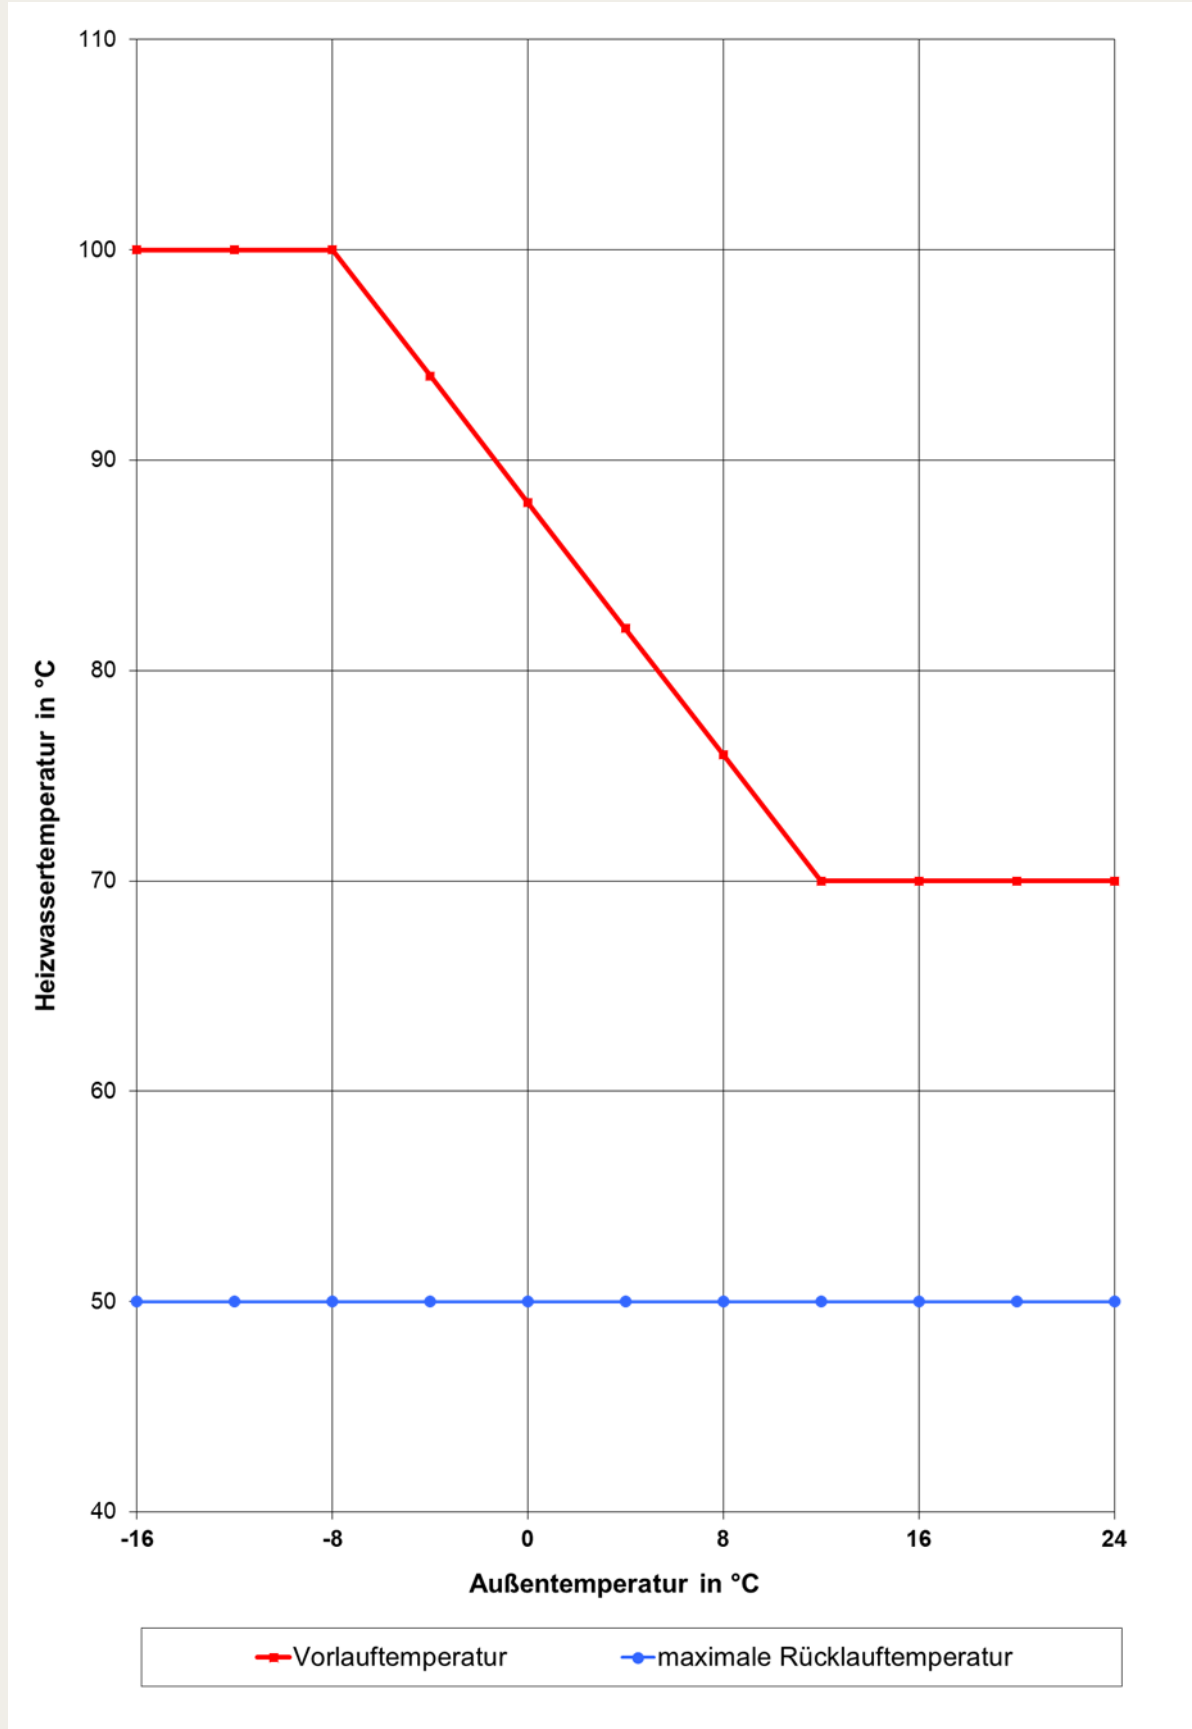

Betriebsdaten der FW-Netze Innenstadt (Stadtmitte und Broich), Saarn, Dümpten und Holthausen				
FW-Netz	Innenstadt (Stadtmitte, Broich)	Saarn	Dümpten	Holthausen
Temperaturen an der Übergabestelle				
abzusichernde Maximaltemperautur Heizwasser	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C
Maximale Vorlauftemperatur	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Minimale Vorlauftemperatur	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Maximale Rücklauftemperatur	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Drücke an der Übergabestelle				
Nenndruckstufe	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16
Maximaler Differenzdruck	8,0 bar	8,0 bar	8,0 bar	8,0 bar
Minimaler Differenzdruck	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar